

**MÓDULO DE COGENERACIÓN  
PARA GRUPO MOTOR-GENERADOR  
CATERPILLAR G3516LD**

**1108 KW @ 1500 RPM  
400 V - 50 HZ**



## ALCANCE DE SUMINISTRO

El módulo de cogeneración es un sistema totalmente montado y listo para funcionar que proporciona energía eléctrica y agua caliente en un espacio reducido y que se instala fácilmente y se puede adaptar a las necesidades de múltiples aplicaciones.

Este módulo se ofrece en contenedor insonorizado de 40' que permite un nivel de ruido reducido apto para la mayoría de los entornos industriales. En caso de instalación en ambientes urbanos o residenciales, se pueden estudiar soluciones personalizadas que cumplan con los requisitos acústicos y estéticos particulares.

El usuario final simplemente tendrá que conectarse a bridas de circuito de agua de recuperación, a la brida de suministro de gas, ambas en pared de contenedor, y al embarrado del interruptor de protección de grupo en el extremo del contenedor.

El módulo de cogeneración es una solución que ofrece las siguientes ventajas:

- **No requiere realización de obra civil costosa.** Solamente hay que tener un suelo con suficiente resistencia y planitud.
- Esta **listo para funcionar** una vez montado en obra. Se evitan molestias e interferencias con las actividades productivas principales.
- **Ocupa poco espacio**, al ser un equipo muy compacto.
- **Menor coste de inversión**, frente a instalaciones en sala
- **Plazo reducido**, debido al diseño modular.
- **Diseño probado**, proporcionando mayor fiabilidad.
- **Fácil financiación**, debido a la movilidad del equipo.


Prestaciones módulo G3516 LD	
Potencia eléctrica	1108 kWe
Calor recuperable	1075 kW
Tª salida máxima (T <sub>s</sub> )	95°C (Q 64 m <sup>3</sup> /h)
Caudal máximo (Q)	100 m <sup>3</sup> /h, (Ts 80°C)
Nivel sonoro	82 dBA a 1m, s/ISO 8528

El módulo de cogeneración está formado por el conjunto totalmente montado de los siguientes elementos:



- Grupo electrógeno Caterpillar a gas natural modelo G3516LD de 1108 kW a 1500 rpm, 50 Hz, 400 V.
- Circuito de recuperación de calor de agua de camisas y gases de escape mediante intercambiador de calor de placas y recuperador de calor de gases de escape, incluyendo bomba para movimiento de agua.
- Instalación de escape compuesta por silencioso de escape y distribuidor que regula el paso de gases a secadero.
- Aerorefrigerador de doble circuito para evacuación de calor de agua de camisas y de postenfriador en caso de que no se recupere.
- Cuadro de control y acoplamiento con red, incluyendo interruptor automático motorizado.
- Rampa de corte para suministro de gas a motor.
- Equipo de medida de energía térmica en agua.
- Instalación de suministro de aceite a motor, incluyendo depósito de 300 litros y bomba de trasiego.
- Contenedor insonorizado que alberga grupo, cuadro, bombas, ventiladores intercambiador, rampa de gas y equipos de medida en su interior y aerorefrigerador, depósito de aceite, silencioso de escape, distribuidor de gases de escape y recuperador sobre el techo, proporcionando un nivel de ruido global de 82 dBA a 1m.




## MÓDULO DE COGENERACIÓN

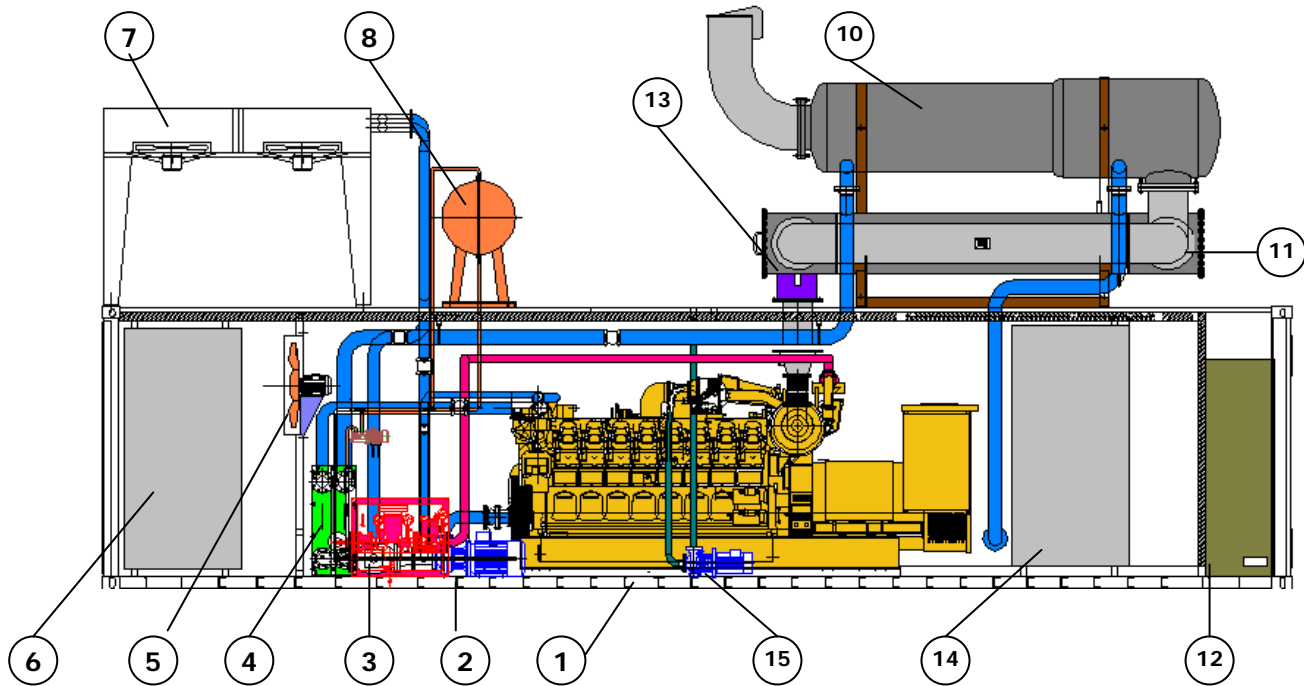


- |   |                             |    |   |
|---|-----------------------------|----|---|
| 1 | Grupo electrógeno           | 7  | Aerorrefrigerador                       |
| 2 | Bomba de primario motor     | 8  | Depósito de aceite                      |
| 3 | Rampa de corte de gas       | 9  |   |
| 4 | Intercambiador agua camisas | 10 | Silencioso de escape                    |
| 5 | Ventilador                  | 11 | Recuperador de escape                   |
| 6 | Silencioso salida de aire   | 12 | Cuadro de control y armario de potencia |

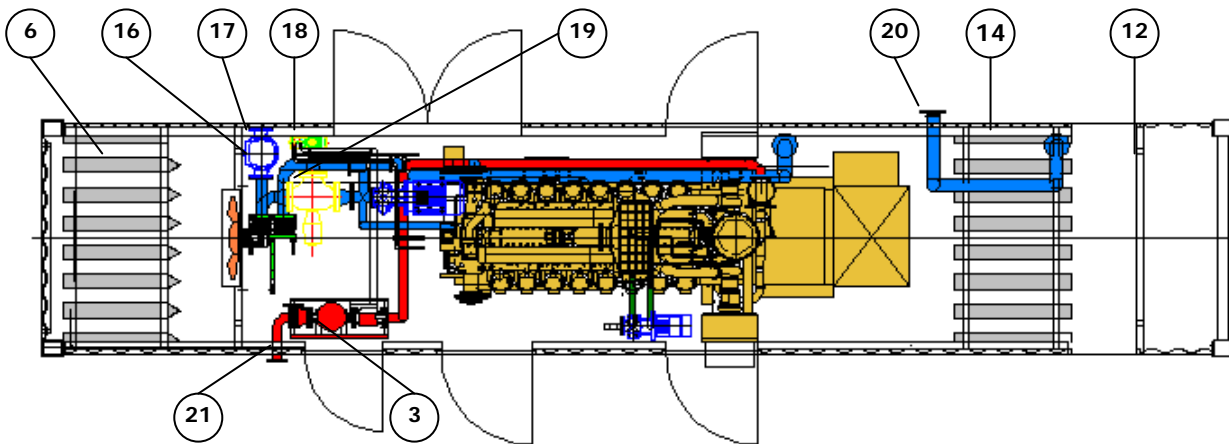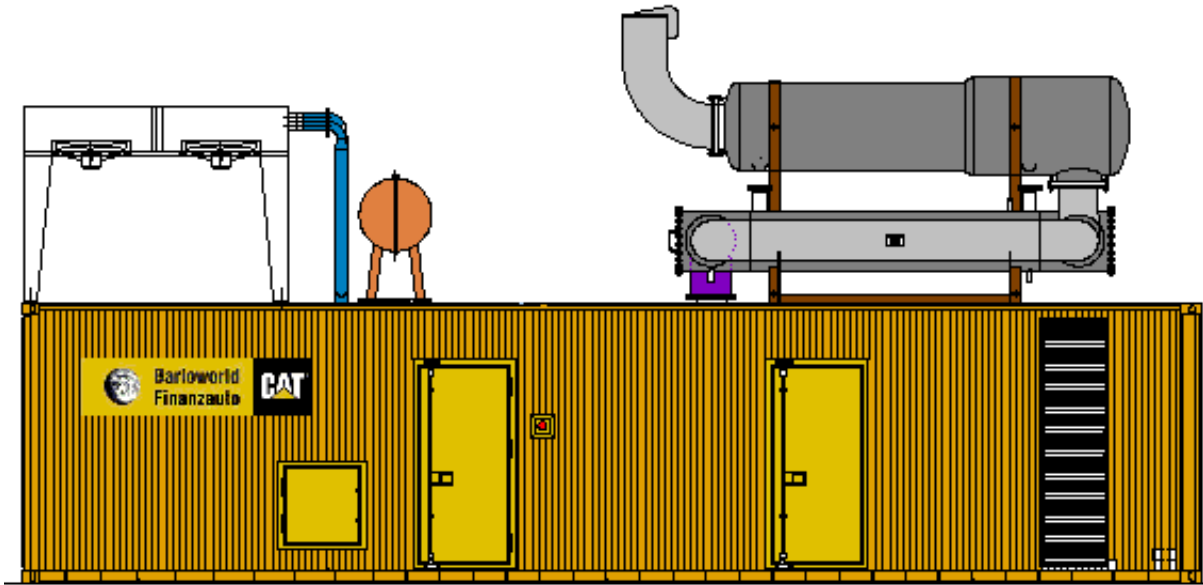

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 13 Distribuidor de escape               | 18 Bomba de llenado/vaciado aceite |
| 14 Silencioso entrada aire              | 19 Válvula tres vías               |
| 15 Bomba circuito postenfriador         | 20 Salida circuito recuperación    |
| 16 Bomba circuito recuperación de calor | 21 Entrada de gas                  |
| 17 Entrada circuito recuperación        | 22                                 |

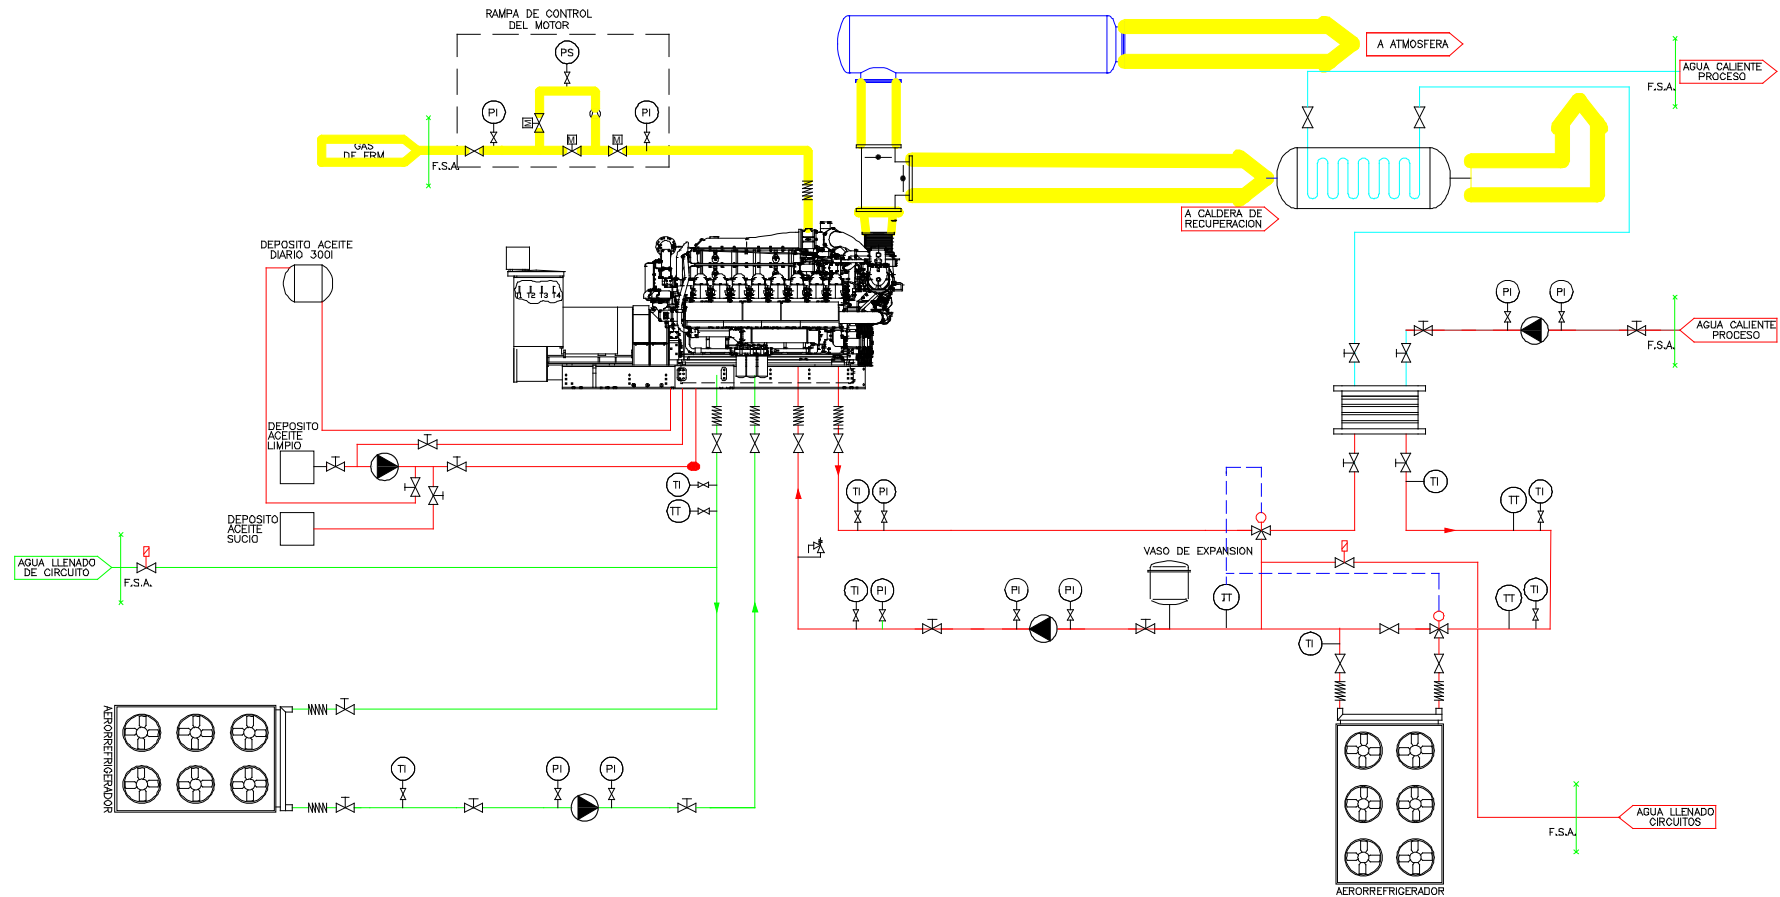

Límites de suministro FSA

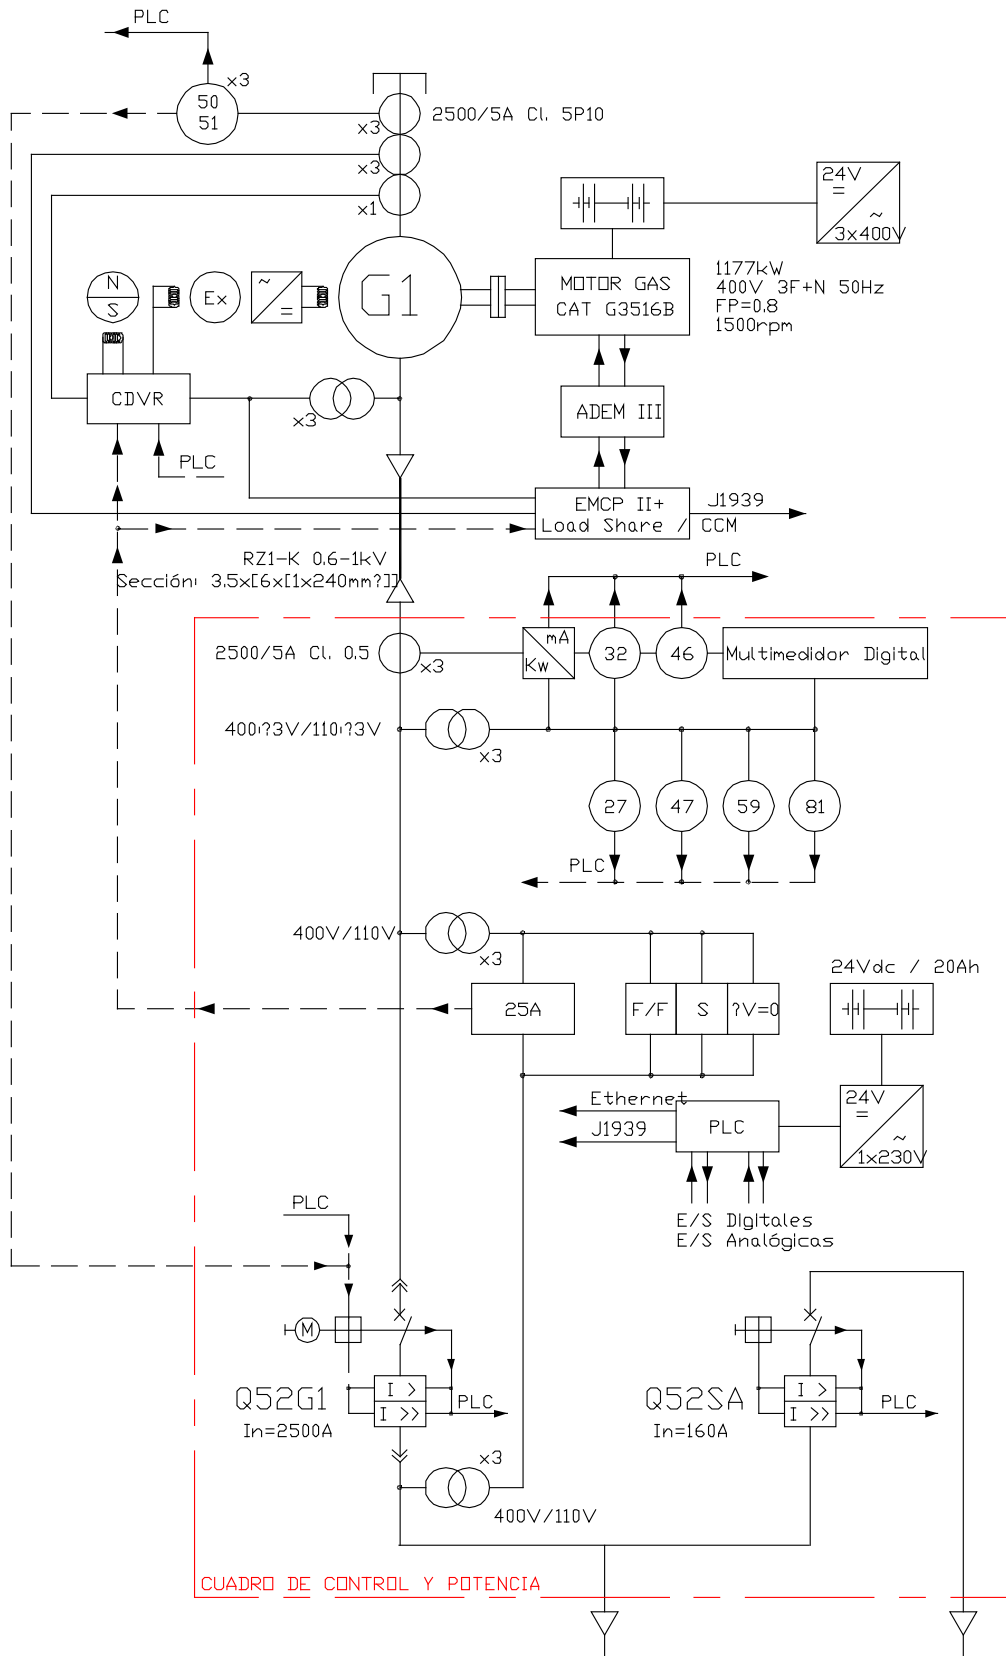

Unifilar de cuadro de control y potencia de grupo

## DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

### **GRUPO MOTOGENERADOR**

Grupo electrógeno formado por el conjunto motor-generador CATERPILLAR con los componentes que se describen en sus distintos sistemas:

#### **Sistema de entrada de aire**

Filtros de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de filtrado. Incorpora carcasa metálica de alojamiento. Indicador de servicio para cambio de filtro. Postenfriador de doble etapa. Turbocompresores.

#### **Sistema de escape**

Colector de escape seco. Flexible de escape, de tipo fuelle, en acero inoxidable.

#### **Sistema de refrigeración**

##### Circuito de Alta Temperatura (AT)

Incluye los circuitos de agua de camisas, aceite y primera etapa postenfriador. Válvula termostática a la salida del circuito. Anticongelante y Anticorrosivo para primer llenado de circuito. Resistencias de calefacción del agua de refrigeración, incorporando válvulas de aislamiento control interno.

##### Circuito de Baja Temperatura (BT)

Incluye la segunda etapa del postenfriador agua -aire.

#### **Sistema de lubricación**

Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. Filtro de aceite. Enfriador de aceite. Cáster de aceite, incluyendo válvula de drenaje manual y válvulas de seguridad ante explosión. Respiradero del cáster situado en la parte superior. Regulador de nivel de aceite, con señal de bajo nivel. Varilla de nivel de aceite. Aceite lubricante para primer llenado.

Ventilador de extracción de gases de cáster.

#### **Sistema de combustible**

Sistema de control del caudal de combustible con regulador PROACT II.

#### **Sistema de arranque**


Dos (2) motores de arranque de 24 Vcc. Juego de 4 baterías de arranque con soporte y cables.

#### **Sistema de encendido**

Sistema de encendido electrónico CATERPILLAR EIS. Sistema de detección de detonación compuesto por dos sensores.

#### **Sistema de control**

Regulador de velocidad electrónico Woodward Proact II con módulo de reparto de carga. Módulo de sensores de temperatura, que facilita temperaturas individuales de cilindros, y temperatura en escape, vía CCM. CCM (Customer Communications Module)

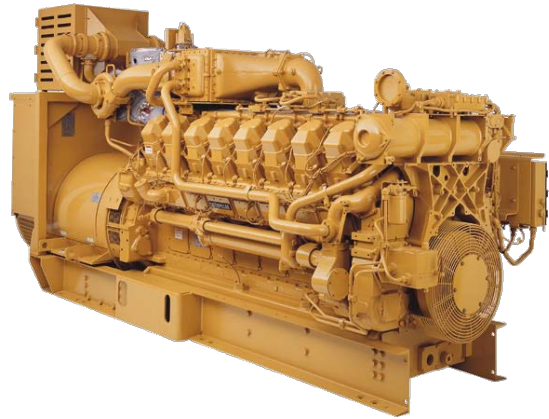



Panel de instrumentos con indicadores de: temperatura agua de camisas, presión de aceite, presión diferencial filtro de aceite, temperatura colector admisión, presión colector admisión, horas de servicio, pirómetro digital de escape cilindros/salida 2 turbos, tacómetro digital

Sistema de protección del motor: parada por sobrevelocidad, parada por alta temperatura agua de camisas, parada por baja presión de aceite, sonda Pt-100 para alarma/control de potencia/parada en función de la temperatura de admisión, parada por baja presión de gas, parada por alta presión de gas, alarma/control de avance/parada por detonación, alarma por bajo nivel de aceite, alarma por baja temperatura del agua de camisas, detección de agua de camisas en bloque de motor

Sistema de protección del generador (CDVR): sobretensión máxima, baja tensión, pérdida de señal en el CDVR, monitorización de fallo en diodos rotativos, sobreexcitación, pérdida de excitación, potencia inversa.

### **Generador**

Caterpillar de imán permanente (PM) 400 V. conexión en estrella, resistencia anticondensación. Regulador digital de voltaje con control de reactiva y cos phi con protecciones. Aislamiento clase H, clase F por temperatura @ 40°C (105°C Cont)

### **Garantía**

En función de lo establecido por el fabricante del bien objeto de esta oferta, su Garantía será de 12 meses desde su puesta en marcha ó de 18 meses desde que les comuniquemos que el mismo está a su disposición para proceder a su instalación, lo que antes se produzca, no siéndole de aplicación lo establecido a este respecto en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de Bienes de Consumo que desarrolla la Directiva de la Unión Europea 1999/44/CE, de 25 de mayo de 1999.

### **Puesta en marcha**

Puesta en marcha tres días, dos viajes, una vez que nos sea comunicado que la instalación está realizada y con los permisos pertinentes de acoplamiento con RED.

## **SISTEMAS ELÉCTRICOS**

### **Cuadro de potencia**

Suministro de un armario modular de dimensiones adecuadas, carpintería metálica de la marca HIMEL o similar, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado los siguientes elementos: 1 interruptor 4P, Un=400Vac, In=2000 A, Icc=65kA, ejecución extraíble, mando motorizado, contactos auxiliares, 2 bobinas de apertura, 1 bobina de cierre. 12 transformadores de intensidad, relación 2000/5 A, potencia y clase de precisión 10VA, CL0.5 para los de control y medida, y 5P10 para los de protección. Embarrado superior de llegada de interconexión de potencia desde grupo, y embarrado inferior de salida de interconexión de potencia, compuesto de pletinas de cobre pintado de 2x(10x100mm) por fase y neutro.

### **Cuadro de control**

Suministro de un armario modular de dimensiones adecuadas, carpintería metálica de la marca HIMEL o similar, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado los siguientes elementos: PLC de la marca SIEMENS modelo S7, o similar, integrado por una CPU, módulo de alimentación, módulo de comunicaciones, y módulos de entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Terminal de operador con pantalla táctil gráfica COLOR de 10 pulgadas, marca SIEMENS o similar. Relés de protección de alternadores, electrónicos multifunción, marca DEIF o similar, con display LCD, teclado membrana y puerto de comunicaciones RS232 para programación y ajustes desde PC, integran las siguientes

funciones de protección: ANSI 3x50/51 (máxima intensidad de fases) ANSI 50N/51N (máxima intensidad defecto a tierra), ANSI 32 (máxima potencia activa direccional) ANSI 40 (perdida de excitación) ANSI 46 (máxima intensidad homopolar), ANSI 3x27 (mínima tensión de fases), ANSI 3x59 (máxima tensión de fases), ANSI 59G (máxima tensión homopolar), ANSI 81 (máxima y mínima frecuencia) ANSI 26 (máxima temperatura en devanados y cojinetes). Regulador electrónico de reparto de carga, marca WOODWARD o similar. Regulador de tensión de tecnología digital marca CAT CDVR con ajuste de factor de potencia mediante señal analógica externa. Sincronizador automático marca WOODWARD o similar. Rectificador cargador de baterías de arranque de grupo  $I_n=18$  Adc. Rectificador cargador y baterías de alimentación de sistema de control,  $I_n=5$  Adc y 12 Ah.

#### **Cuadro de servicios auxiliares**

Suministro de un armario modular de dimensiones adecuadas, carpintería metálica de la marca HIMEL o similar, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado los siguientes elementos: 1 interruptor 4P,  $U_n=400$ Vac,  $I_n=250$  A,  $I_{cc}=35$ kA, protección magnetotérmica ajustable  $I_r=I_n \cdot 0.4$ . Conjunto de elementos de mando, alimentación y protección de receptores 3F de  $P < 5.5$ kW, compuesto de interruptor con protección magnetotérmica clase 10, contactor con clase de servicio AC-3, contactos auxiliares, pilotos de señalización y selector de mano M-0-A. Conjunto de elementos de mando, alimentación y protección de receptores 3F de  $P > 5.5$ kW, compuesto de interruptor con protección magnetotérmica clase 10, contactor con clase de servicio AC-3, arrancador progresivo con ajuste de la  $I_{max}$  de arranque, contactos auxiliares, pilotos de señalización y selector de mano M-0-A.

#### **Instalaciones eléctricas de potencia BT**

Comprende la interconexión de potencia entre cuadro de potencia, y barras de alternador, ejecutada con cable de cobre, designación UNE RZ1K 0.6-1kV, sección  $6 \times (1 \times 240 \text{mm}^2)$  en fases y  $3 \times (1 \times 240 \text{mm}^2)$  en neutro. Todos los tendido aéreo en bandeja tipo REJIBAND de dimensiones  $600 \times 100 \text{mm}$ .

#### **Instalaciones eléctricas de fuerza y control**

Comprende la alimentación a todos los receptores eléctricos que constituyen el alcance de suministro, los tendidos de fuerza ejecutados con cable de cobre, designación UNE RZ1K 0.6-1kV, secciones calculadas según UNE 20.460-5-523 y sección mínima de  $2.5 \text{mm}^2$ , todos los tendidos aéreos en bandeja tipo REJIBAND de dimensiones adecuadas, la aproximación a los receptores realizada con canalización de tubo de acero rígido de diámetro adecuado, y la acometida a la caja de bornas del receptor mediante canalización de tubo de acero flexible con cubierta de PVC y prensaestopa de diámetros adecuado. Los tendidos de control e instrumentación, ejecutados con cable de cobre apantallado, designación UNE RC4Z1K 0.6-1kV, secciones según especificaciones de cada fabricante, todos los tendidos aéreos en bandeja tipo REJIBAND de dimensiones adecuadas, la aproximación a los receptores e instrumentos realizada con canalización de tubo de acero rígido de diámetro adecuado, y la acometida a la caja de bornas mediante canalización de tubo de acero flexible con cubierta de PVC y prensaestopa de diámetros adecuado.

#### **Instalaciones eléctricas varias**

Suministro y montaje de: Alumbrado normal de compartimento de grupo y de cuadro, compuesta de 3 luminarias de  $2 \times 58$ W fluorescente, grado de protección IP55, balasto electrónico, montaje suspendido del techo, instalación eléctrica bajo tubo de PVC rígido, cable de cobre designación UNE RZ1K 0.6-1KV de  $5 \times 2,5 \text{mm}^2$  de sección formando un circuito trifásico, cajas de distribución de PVC IP-55, 2 interruptores conmutadores de superficie  $I_n=10$  A IP55, pequeño material accesorio. Alumbrado de emergencia de sala de grupo y de cuadro, compuesta de 3 luminarias de  $1 \times 6$ W fluorescente, grado de protección IP65, autonomía 1 hora, montaje mural, instalación eléctrica bajo tubo de PVC rígido, cable de cobre designación UNE RZ1K 0.6/1KV de  $3 \times 2,5 \text{mm}^2$  de sección formando un circuito monofásico, cajas de distribución de PVC IP55. 3 tomas de corriente, compuesto de cuadro

de PVC, fijación mural, grado de protección IP55, conteniendo en su interior 1 interruptor diferencial 4P,  $I_n=40$  A,  $I_d=30$  mA, 3 interruptores magnetotérmicos 2P,  $I_n=16$  A, 3 bases de enchufe industrial, grado de protección IP-55,  $U_n=230$ Vac,  $I_n=16$  A, provisto de tapa basculante, y orientación inclinada, configuración F+N+T.

## **SISTEMAS MECÁNICOS**

### **Recuperador de escape**

Suministro y montaje de recuperador de gases de escape de carcasa y tubos construido según directiva PED 97/23/EC. Lado tubos construido en acero 316 Ti y lado carcasa en acero. Calor intercambiado 613 kW. Caudal de agua 65 m<sup>3</sup>/h. Temperatura de entrada 70°C. Salto térmico 8°C.

### **Silencioso de escape**

Suministro y montaje de silencioso de escape reactivo-absortivo de 40 dBA de atenuación. Interior fabricado en acero 304, exterior en acero 16MO3.

### **Instalación de escape**

Suministro y montaje de conductos de gases de escape, ejecutada en chapa de acero, designación EN-10025 S275, espesor 4mm, curvada y electrosoldada, aislamiento térmico en manta de lana de roca con soporte metálico de acero galvanizado, 125kg/m<sup>3</sup> de densidad y 120mm de espesor, y chapado exterior de aluminio. Todos los trazados serán de diámetro DN-400.

### **Distribuidor de gases de escape**

Suministro y montaje de 1 distribuidor de gases de escape, de tres vías y DN-400, para regulación de carga de recuperador, accionamiento eléctrico 400Vac 3F+N, regulación continua mediante señal analógica 4-20 mA, grado de cierre 99.5%.

### **Aero JW**

Suministro y montaje de un aerorefrigerador de dos circuitos para el circuito de refrigeración primaria de alta temperatura y el circuito de refrigeración de postenfriador, de tubos de cobre con aletas de aluminio, paso de aleta 2.1mm, ventiladores de tipo axial, temperatura ambiente de cálculo 39 °C, potencia térmica disipada a condiciones nominales y con 30% concentración glicol, 462 kW y 259 kW.

### **Sistema de relleno de aceite**

Suministro y montaje de un depósito nodriza de 300lt de capacidad, ubicado sobre techo de contenedor, 1 bomba de trasiego de aceite de tipo engranajes, manifold de válvulas para realizar las operaciones de: relleno, vaciado y llenado de carter de grupo, y llenado de depósito nodriza. Las canalizaciones de interconexión entre motor y depósito nodriza, en tubería de cobre 20/22.

### **Intercambiador de calor**

Suministro y montaje de un (1) intercambiador de calor de tipo de placas, bastidor de acero al carbono, placas de acero inoxidable AISI-316 y 0.5mm de espesor, juntas EPDM, potencia térmicas de intercambio: 462 kW + 10% para recuperación de calor de circuito de refrigeración de alta temperatura de motor. Temperatura de entrada 63°C. Salto térmico 6°C. Caudal 65 m<sup>3</sup>/h.

### **Válvula de tres vías agua**

Suministro y montaje de válvula de tres vías para regulación de caudales en circuito de refrigeración de agua de camisas de motor.

### **Instalación tuberías agua primarios**

Suministro y montaje de tuberías, válvulas, e instrumentación para circuitos primarios de refrigeración de grupos, el de alta temperatura, ejecutado en tubería DIN2448 DN125, y el de baja temperatura en DN80, ambos provisto de válvula de corte de tipo mariposa y de regulación de tipo asiento, válvulas de tres vías de accionamiento eléctrico y mando mediante señal analógica 4-20 mA, válvulas de retención, válvulas de alivio presión excesiva, depósitos de expansión del tipo herméticos, purgadores de aire automáticos y manual, puntos de vaciado y llenado de agua de los circuitos, conexiones a máquinas mediante manguitos flexibles, termómetros, manómetros, sondas de temperatura, y aislamiento térmico en base a coquilla de fibra de vidrio y chapado exterior de aluminio.

#### **Instalación tuberías agua caliente**

Suministro y montaje de tuberías, válvulas, e instrumentación para circuitos de agua caliente, ejecutado en tubería DIN2448 DN100, provisto de válvula de corte de tipo mariposa y de regulación de tipo asiento, válvulas de retención, válvulas de alivio presión excesiva, depósitos de expansión del tipo herméticos, purgadores de aire automáticos y manual, puntos de vaciado y llenado de agua de los circuitos, conexiones a máquinas mediante manguitos flexibles, termómetros, manómetros, sondas de temperatura, y aislamiento térmico en base a coquilla de fibra de vidrio y chapado exterior de aluminio.

#### **Grupos de bombeo primarios**

Suministro y montaje de dos (2) grupos de bombeo para circuitos primarios de refrigeración de grupo, el del circuito de alta temperatura 80m<sup>3</sup>/h, 200kPa, 3000rpm, y 7.5kW, y el de baja temperatura 30m<sup>3</sup>/h, 200kPa, 3000rpm, y 3kW, ambos de tipo in line y centrífugos, accionamiento mediante motores eléctricos 3F, 400/690Vac, 50Hz, grado de protección IP55, temperaturas y presiones máximas de trabajo, 120 grados C y 10 bar, respectivamente.

#### **Grupos de bombeo secundario**

Suministro y montaje de un (1) grupo de bombeo, para el circuito de agua caliente, 82m<sup>3</sup>/h, 200kPa, 1500rpm, y 7.5kW de potencia eléctrica. Del tipo in line y centrífuga, accionamiento mediante motor eléctrico 3F, 400/690Vac, 50Hz, grado de protección IP55, temperaturas y presiones máximas de trabajo, 120 grados C y 10 bar, respectivamente.

#### **Equipos de medida energía térmica**

Suministro y montaje de 1 contador de agua caliente del tipo turbina con su correspondiente par de sondas de temperaturas y calculador electrónico.

#### **Sistema de ventilación**

Ventilador axial, 960 rpm, 5,5 kW, accionamiento mediante motor eléctrico 3F, 400/690Vac, 50Hz, grado de protección IP55.

## **SISTEMA DE COMBUSTIBLE**

### **Rampa de corte**

Suministro y montaje de 1 rampa de corte, compuesta de 1 válvula de corte de accionamiento manual, 1 filtro con indicación de presión diferencial, 2 válvulas monobloque de corte de cierre rápido y apertura lenta, accionamiento eléctrico, control electrónico de verificación de cierre de válvulas anteriores.

### **Distribución interior**

Suministro y montaje de líneas de distribución interior, tramo Rampa de Corte a Motor, fabricada en tubería de acero sin soldadura según DIN-2440 y DN-125. En todos los tramos se aplica una mano de pintura antioxidante y una mano de pintura epoxi en color amarillo.

## **MONTAJE E INSONORIZACIÓN**

### **Contenedor Insonorizado**

Contenedor insonorizado de 40 pies para G3516, de nivel sonoro 82 dBA a 1m medido según ISO 8528 (al 75% de carga. Aprox. 85 dBA al 100% de carga). Tratamiento acústico del interior del contenedor con paneles de lana de roca forrados de chapa perforada galvanizada. Acabado exterior en pintura blanca de gran resistencia a la intemperie. Suelo de madera tratada para ambientes marinos, recubierta de chapa de acero antideslizante.

Silencioso de escape instalado sobre el techo del contenedor.

Silenciosos de entrada y salida de aire compuestos por baffles de chapa galvanizada rellenos de lana de roca y recubiertos de velo de neopreno. Entrada de aire por los laterales en el extremo anterior del contenedor y salida por la parte posterior contenedor. Compartimentos separados para grupo y cuadro de control y potencia. Ventilador eléctrico para movimiento de aire de ventilación en compartimento de motor.

Una puerta de acceso de dos hojas, en un lateral del contenedor y dos puertas de una hoja en el otro, con apertura interior antipánico y cerradura y bisagras de gran resistencia. Puertas dobles en extremo de contenedor para acceso a cuadro de control.

Rampa de gas alojada dentro de contenedor y accesible desde exterior por medio de compuerta abatible. Cuadro de control y potencia de grupo accesible a través de las puertas estándar en el extremo anterior del contenedor.

Abertura de acceso de cables de potencia a través de suelo o pared de contenedor.

Abertura para acceso de cables de control. Brida para conexión de suministro de gas en exterior de contenedor.

Bridas de entrada y salida de agua caliente en pared de contenedor.

Conexiones para vaciado y llenado de aceite, purga de agua de aerorefrigerador y torre.

Escalera de acceso a techo incorporada en pared de contenedor.

Elementos instalados en interior de contenedor: grupo electrógeno, ventilador de extracción de aire, filtros de aire de admisión, intercambiador de calor, grupos de bombeo de agua y aceite, equipos de medida de calor, rampa de corte de gas, cuadro de servicios auxiliares, cuadro de control y cuadro de potencia.

Elementos instalados en techo de contenedor: distribuidor, recuperador y silencioso de gases de escape, aerorefrigerador doble de circuito de alta y de circuito de baja, tanque de aceite de llenado de cárter.

Dimensiones del contenedor: 12192 mm de largo x 2438 mm de ancho x 2896 de alto, sin incluir silencioso de escape instalado en techo.

**Estructura para montaje de escape**

Estructura metálica para transporte, montaje e izado de conjunto de instalación de escape, incluyendo conducto de escape, distribuidor, recuperador y silencioso.

**Montaje en obra**

Ayudas a montaje de equipos y tuberías en techo de contenedor

## DATOS TÉCNICOS

### GRUPO ELECTRÓGENO

VELOCIDAD MOTOR (RPM)	1500	COMBUSTIBLE	Gas vertedero/Biogás
RELACION DE COMPRESION	11:1	PCI GAS (MJ/Nm <sup>3</sup> )	18,2
Tª ENTRADA POSTENFRIADOR (°C)	43	Nº DE METANO MINIMO	130
Tª SALIDA AGUA DE CAMISAS (°C)	110	CH <sub>4</sub> (%)	40-70
SISTEMA DE ENCENDIDO	EIS	ALTITUD (m)	150
COLECTOR DE ESCAPE	SECO	TEMPERATURA ATM. (°C)	25
		RTO. ALTERNADOR (cosφ=1)	97,6

### POTENCIAS Y RENDIMIENTOS

		100%	75%	50%
POTENCIA AL FRENO	bkW	1136	852	568
POTENCIA ELÉCTRICA (cosφ=1)	ekW	1108	830	549
RENDIMIENTO DEL MOTOR	%	37,9	35,8	33,7
RENDIMIENTO ELECTRICO	%	36,9	34,9	32,6

### DATOS DEL MOTOR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	MJ/bkWh	9,51	10,05	10,67
CAUDAL VOLUMETRICO DE AIRE	Nm <sup>3</sup> /bkWh	3,84	3,90	3,85
CAUDAL MASICO DE AIRE	kg/bkWh	4,97	5,04	4,97
PRESION EN COLECTOR DE ADMISIÓN	KPAa	228	172	116
TEMPERATURA COLECTOR DE ADMISIÓN	°C	61	61	61
TIMING	°BTDC	26	26	26
TEMPERATURA DE ESCAPE	°C	502	526	550
CAUDAL VOLUM. GASES ESCAPE (HUMEDO)	Nm <sup>3</sup> /bkWh	4,42	4,49	4,46
CAUDAL MASICO GASES ESCAPE (HUMEDO)	kg/bkWh	5,53	5,62	5,58

### EMISIONES

NO <sub>x</sub> (como NO <sub>2</sub> ) (corr. 5% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	500	500	500
CO (corr. 5% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	2252	2234	2148
HCT (corr. 5% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	1758	1918	2012
HCNM (corr. 5% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	264	288	302
O <sub>2</sub>	%	7,7	7,6	7,0
LAMBDA		1,85	1,83	1,72

### BALANCE TERMICO

CONSUMO COMBUSTIBLE PCI	kW	3001	2377	1684
POT. TERMICA AGUA CAMISAS	kW	462	438	372
POT. TERMICA ACEITE	kW	97	92	78
POT. TERMICA POSTENFRIADOR	kW	162	70	8
RADIACION DEL MOTOR	kW	112	93	75
POT. TERMICA ESCAPE (PCI A 25°C)	kW	1032	832	583
POT. TERMICA ESCAPE (PCI A 120°C)	kW	783	637	450
POT. TERMICA ESCAPE (PCI A 204°C)	kW	613	497	351

Nota: datos según hoja de especificación S02-35-03 (18-Julio-02)



## **CONDICIONES Y DEFINICIONES**

- Potencia del motor según ISO 3046/1. Los datos están dados a temperatura 25°C, presión: 100 kPa (abs) altitud 152 m.
- No se admite sobrecarga.
- Los niveles de emisiones se basan en el motor funcionando en condiciones estables y ajustado al nivel de NO<sub>x</sub> especificado al 100% de carga. Las tolerancias especificadas para las emisiones dependen de la calidad del gas. El número de metano no debe variar más de ± 3..

## **TOLERANCIAS**

Consumo PCI:	+ 5%
Potencia térmica en agua de camisas, aceite y gases de escape:	± 8%
Potencia térmica en postenfriador:	± 8%
Radiación del motor:	± 25%

## **NOTAS**

1. Potencia continua y condiciones de referencia según norma ISO 3046/1:  
Temperatura: 25 °C, presión: 1000 mbar.
2. Potencia eléctrica para un rendimiento del alternador de 97,6% y cosφ=1  
Potencia eléctrica = potencia del motor x rendimiento del alternador
3. Emisiones medidas en gases de escape secos y referenciadas al 5 % de O<sub>2</sub>.
4. Los valores de potencia indicados son válidos en condiciones estándar. Para diferentes condiciones, aplicar el factor de detaraje adjunto:

	0 m	250 m	500 m	750 m	1000 m	1250 m	1500 m	1750 m	2000 m
50 °C	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73
45 °C	0,95	0,93	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,74
40 °C	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,80	0,78	0,75
35 °C	0,99	0,96	0,93	0,90	0,97	0,84	0,82	0,79	0,77
30 °C	1	0,97	0,94	0,91	0,98	0,86	0,83	0,80	0,78
25 °C	1	0,99	0,96	0,93	0,90	0,97	0,84	0,82	0,79
20°C	1	1	0,97	0,94	0,91	0,99	0,86	0,83	0,80
15°C	1	1	0,99	0,96	0,93	0,90	0,87	0,85	0,82
10°C	1	1	1	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83

5. Los motores G3500 están diseñados para funcionar al 100% de carga aunque pueden funcionar a cargas parciales siempre y cuando no se exceda lo siguiente:
  - 0 a 30% durante 30 minutos
  - 31 a 50% durante 2 horas
  - 51 a 100% funcionamiento continuo
 En cualquier caso, tras el funcionamiento a baja carga, se deberá operar el motor durante un mínimo de dos horas con un factor de carga de más de un 70%.
6. Para que los datos técnicos incluidos en este apartado sean válidos, es necesario que el gas cumpla con los requisitos indicados en el punto 8.6 del presente documento. Valores diferentes a los expuestos deberán ser estudiados por Finanzauto, S.A. para el cálculo de las prestaciones del motor y la viabilidad de operación en condiciones diferentes.



## RECUPERACIÓN DE CALOR

	Notas		100%
CALOR RECUPERABLE	(8)	kW	1075
CAUDAL MÁXIMO	(9)	m <sup>3</sup> /h	100
SALTO TÉRMICO		°C	9,2
CAUDAL NOMINAL		m <sup>3</sup> /h	65
SALTO TÉRMICO		°C	14
CAUDAL MÍNIMO		m <sup>3</sup> /h	50
SALTO TÉRMICO		°C	18,5
TEMPERATURA DE SALIDA NOMINAL			80
TEMPERATURA DE SALIDA MÁXIMA	(10)	°C	93
PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL EN BOMBA	(11)	m. c.d.a.	20
CAUDAL DE AIRE DE VENTILACIÓN		m <sup>3</sup> /h	45000
TEMP. AMBIENTE MÁXIMA REFRIGERACIÓN	(28)	°C	39
RUIDO A 1m	(29)	dBA	82
PRESIÓN DE GAS MÁXIMA	(30)	mbar	300
PRESIÓN DE GAS MÍNIMA	(30)	mbar	150
FLUCTUACIÓN MÁXIMA PRESIÓN		mbar	+/-17

7. Incluye Calor recuperado en circuito de agua de camisas y en escape.
8. Para caudales máximos puede resultar necesario cambiar la bomba suministrada como estándar. En caso de solicitar dicho caudal, consulte el dimensionamiento de la bomba a su contacto en Finanzauto.
9. Tolerancia aplicable de -2°C. Calculado para condiciones nominales.
10. Presión disponible entre las bridas de entrada y salida al circuito de recuperación de calor, para caudal nominal, que se empleará en vencer las pérdidas de carga de los elementos de aprovechamiento de calor de proceso.
11. Temperatura máxima para la que está diseñado el sistema de refrigeración.
12. Según ISO 8528
13. A la entrada de la rampa de corte a pie de motor.

## DIMENSIONES Y PESOS

Largo	12192 mm
Ancho	2500 mm
Alto	5850 mm
Peso	45000kg